


Potere fonoisolante apparente secondo ISO140-4: 2000
Misurazione in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti

Cliente: PRIMACASA srl - Via San Donato 70/A - Granarolo dell'Emilia (BO) - C.F. 12818270154 - P.IVA 02193771207
 Descrizione: Partizione Verticale Piano Secondo - Locale emittente Soggiorno B7 - Locale ricevente Soggiorno B6
 Intonaco civile, blocco in laterizio porizzato da 12 con rinforzo, Panisol P40, blocco in laterizio porizzato da 12, intonaco civile.

Area S del provino: 10.6 m²
 Volume dell'ambiente emittente: 73.6 m³
 Volume dell'ambiente ricevente: 67.0 m³ Somma degli scarti sfavorevoli: 24.5 dB

Frequenza Hz	R' dB
100	42.1
125	46.0
160	42.2
200	42.4
250	45.2
315	43.6
400	44.2
500	47.0
630	52.9
800	54.2
1000	56.3
1250	58.1
1600	57.4
2000	56.0
2500	56.0
3150	57.7

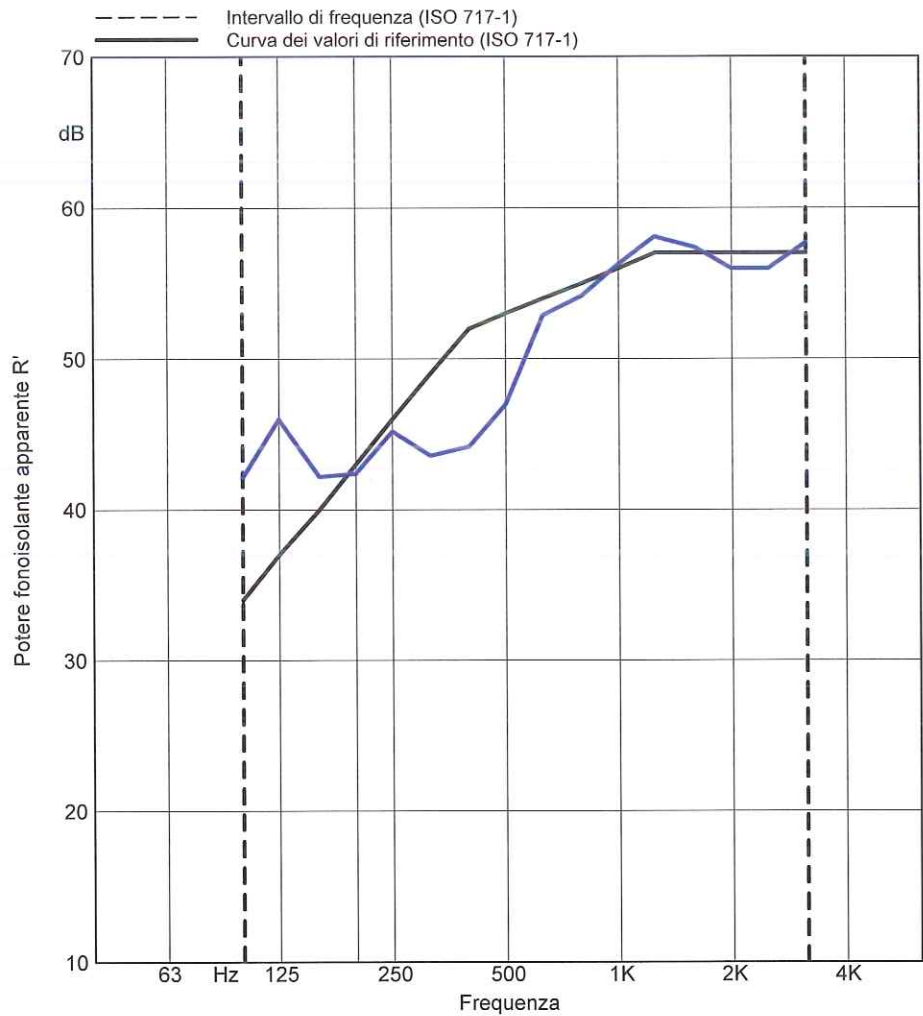

Valutazione secondo la ISO 717-1

$R'_w(C; C_{tr}) = 53 \quad (-1; -3) \text{ dB}$

Valutazione basata su risultati di misurazioni in opera ottenuti mediante un metodo tecnico progettuale

N° del resoconto di prova: 02

Nome dell'istituto di prova: Studio Due Effetti s.r.l. F. Bucci

Data: 13/12/2017

Firma: Geom. Federico Bucci

